Nestplaatsen gierzwaluw

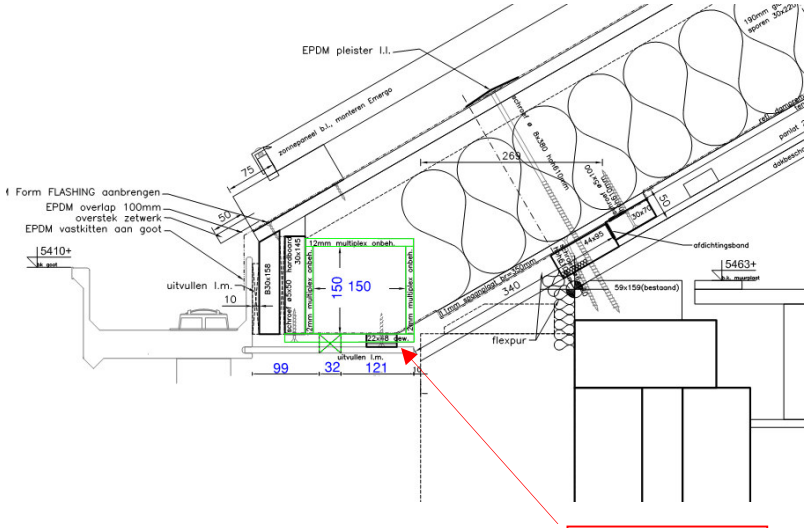

Doorsnede gierzwaluwvoorziening

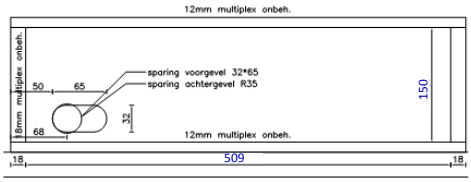

Onderaanzicht gierzwaluwvoorziening

Geschikt volgens soortbeschermende organisatie:
Zwaluwen Adviesbureau op non-profit basis
Gierzwaluwbescherming Nederland

Naam: Martin van de Reep / Jochem Kühnen
Hans Willemsen

Datum:
15 maart 2016

(nog) Niet geschikt volgens soortbeschermende organisatie:

Naam:

Datum:

Opmerkingen:

Uitgangspunt materialisatie:

- Nestkast uit te voeren in **onbehandeld** multiplex (voorkeur) of underlayment (geen OSB gebruiken).
- Toegangen dienen **glad en splintervrij** te worden uitgevoerd met bovenfrees of gatenboor. Indien randen niet glad en/of splintervrij zijn dit alsnog bewerkstelligen met bijvoorbeeld een raspboor.
- De delen van de kast dienen onderling goed aan te sluiten. Kieren in de onderdelen onderling vermijden. De verbindingen uit te voeren met RVS nieten/ bevestigingsmiddelen.

Afbeelding 6: Raspboor

Uitgangspunten plaatsing:

- Per grondgebonden woning 3 nestplaatsen op te nemen onder het overstek in de goot-bodem aan de voorgevel. De achtergevel wordt gebruikt voor huismusvoorzieningen.
- Toegangen nestplaatsen bij voorkeur niet te plaatsen ter plaatse van de kozijnen in verband met mogelijke afsluiting door zonneschermen.

Uitgangspunten toegangen:

- Toegang gierzwaluwvoorziening 32 * 65 mm met afgeronde hoeken
- Toegangen dienen **glad en splintervrij** te worden uitgevoerd als omschreven onder materialisatie.

d.d. 15-03-2016

bam woningbouw